


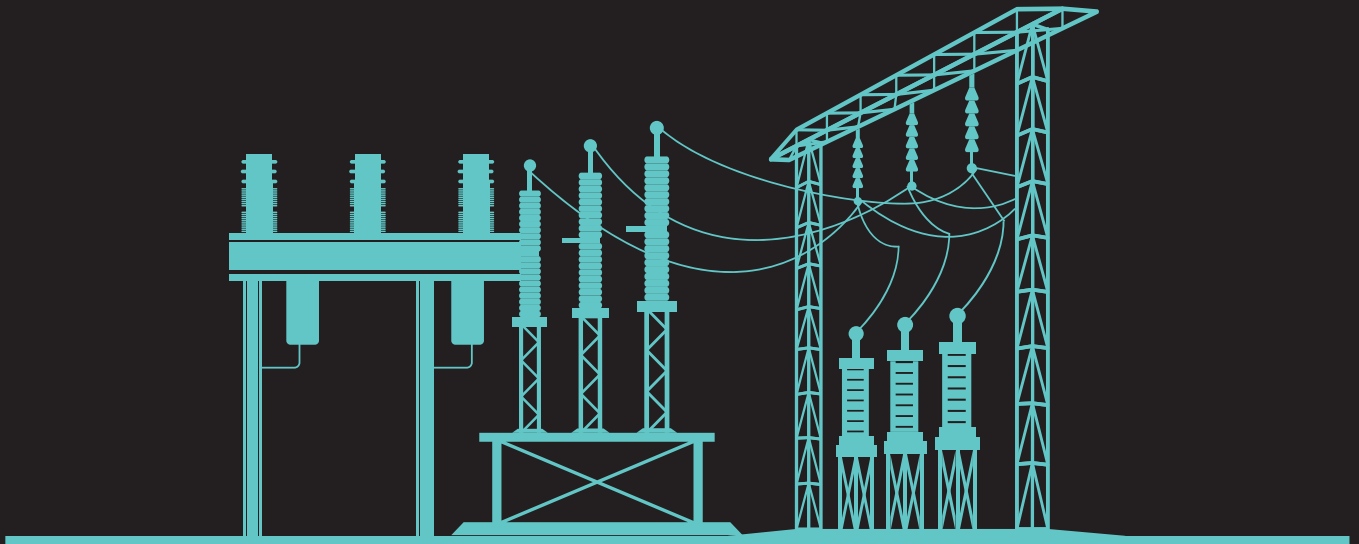

Welkom bij de opleidingsmodules van BEI HS. Hier vind je diverse e-learning modules voor de veiligheidswerkinstructies (VWI's). Elke VWI heeft een eigen e-learning module. Je kunt de e-learning modules volgen om jezelf voor te bereiden op je examen.

Je kunt de e-learning modules uiteraard ook gebruiken als je niet opgaat voor het examen. De modules zijn altijd beschikbaar en kun je bekijken wanneer jij dat wilt.

In dit document vind je een overzicht van welke VWI's en e-learning modules je moet volgen voor jouw aanwijzing.

Veel plezier!

THP distributie

Ben je THP distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

E-123-223 Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

THP transport

Ben je THP transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

E-123-223 Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

VOP distributie

Ben je VOP distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

E-123-223 Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

E-133-233 Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond inde buurt van een HS of MS net

E-134-234 (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

VOP transport

Ben je VOP transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

E-133-233 Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

E-134-234 (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

VP distributie

Ben je VP distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-121** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-122** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen

VP transport

Ben je VP transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-221** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-222** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen

VP TR-verbindingen

Ben je VP TR-verbindingen?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-239** HS kabels selecteren en knippen
- E-241** Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen

AVP service-distributie

Ben je AVP service-distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-104** Bedienen en veiligstellen
- E-113** MS kabels meten en beproeven
- E-122** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-133** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-139** MS kabels selecteren en knippen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

AVP service-transport

Ben je AVP service- transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-213** HS kabels meten en beproeven
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-239** HS kabels selecteren en knippen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting
- E-236** Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

AVP totaal-distributie

Ben je AVP totaal-distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-104** Bedienen en veiligstellen
- E-113** MS kabels meten en beproeven
- E-121** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-122** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-139** MS kabels selecteren en knippen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

AVP transport

Ben je AVP transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-213** HS kabels meten en beproeven
- E-221** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-222** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting
- E-239** HS kabels selecteren en knippen
- E-236** Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS
- E-241** Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen

AVP TR-verbindingen

Ben je AVP TR-verbindingen?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-239** HS kabels selecteren en knippen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting
- E-241** Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen

WV netmontage-distributie

Ben je WV netmontage-distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

E-113-213 HS en MS primaire componenten meten en beproeven

E-130-230 Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren
in stations en verdeelkasten

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

E-133-233 Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

E-134-234 (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

WV stations-transport

Ben je WV stations-transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-213** HS kabels meten en beproeven
- E-221** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-222** Onderhoud/inspecties aan een HS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting
- E-236** Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

WV totaal-distributie

Ben je WV totaal-distributie?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-104** Bedienen en veiligstellen
- E-113** MS kabels meten en beproeven
- E-121** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-122** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten
- E-130-230** Niet-elektronische elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten
- E-132-232** HS en MS kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-139** MS kabels selecteren en knippen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

WV totaal-transport

Ben je WP stations-transport?

Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-213** HS kabels meten en beproeven
- E-221** Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
- E-222** Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123-223** Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten
- E-130-230** Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren
- E-132-232** HS- en MS-kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-236** Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS
- E-138-238** Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen
- E-239** HS en MS kabels selecteren en knippen
- E-241** Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen
- E-148-248** Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

WV verbindingen-transport

Ben je WV verbindingen-transport?
Onderstaande VWI's en e-learnings horen bij jouw aanwijzing:

- E-204** Bedienen en veiligstellen
- E-213** HS kabels meten en beproeven
- E-130-230** Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren
- E-132-232** HS- en MS-kabels verleggen
- E-133-233** Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
- E-134-234** (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-239** HS kabels selecteren en knippen
- E-241** Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
- E-242** Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen
- E-148-248** Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting